



CONDUCCION REFORZADA DISTRIBUCION EN ALTA TENSION ENTERRADA


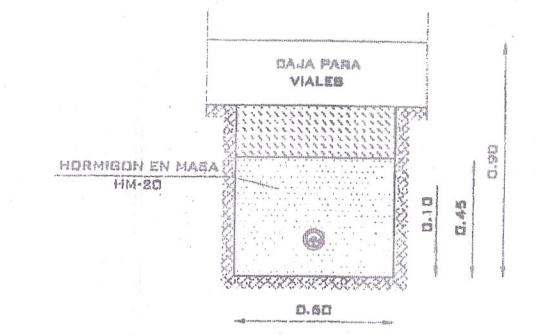


CONDUCCION DISTRIBUCION EN ALTA TENSION ENTERRADA

CONDUCCION REFORZADA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION ENTERRADA

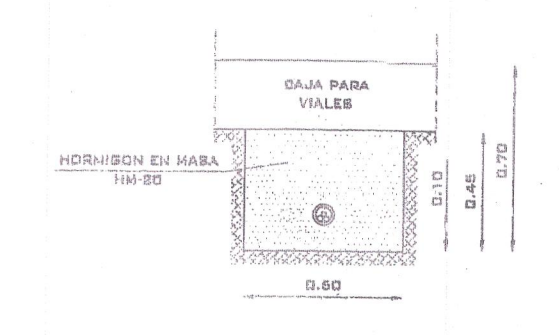

CONDUCCION DISTRIBUCION EN ALTA TENSION ENTERRADA

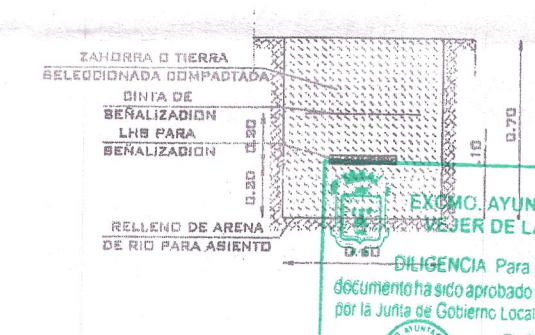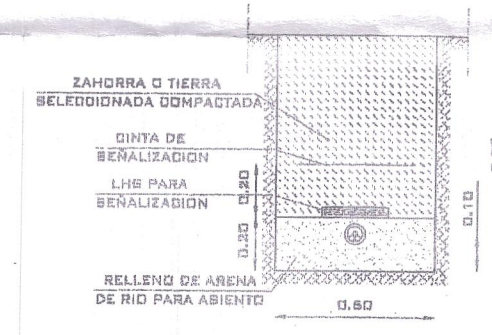

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VEJER DE LA FRONTERA
 DILIGENCIA Para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado inicialmente en sesión celebrada por la Junta de Gobierno Local en fecha...
 EL OFICIAL MAYOR MUNICIPAL EN FUNCIONES DE SECRETARIO GENERAL
 Fdo. Francisco Javier...
 [Signature]

LEYENDA ELECTRICIDAD	
—	RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN M.T.
—	RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN B.T.
- - -	RED DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA EN B.T. (CIRCUITO CERO)
□	ACOMETIDA A CPM (LONG. MAX. 10 MTS)
CPM	CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM3-D4)
CDU	CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES NORMA ENDESA CNL004
CS	CAJA DE SECCIONAMIENTO (400A)
CGP	CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (ESQUEMA 9)
□	ARQUETA TIPO A1
□	ARQUETA TIPO A2
⊗	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Nota*: Las CPMS se situarán en el límite de la propiedad



LUIS CHABRERA
 Estudio de Arquitectura
 Parque Aljarafe s/n. Edificio Puerta Aljarafe.
 41940 - Tomares - Sevilla. Tfno: 902 25 73 25 Fax: 902 25 73 73

MODIFICADO PROYECTO DE URBANIZACIÓN FASE 1 Y 2 DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 DEL PLAN PARCIAL BUENAVISTA I. VEJER DE LA FRONTERA. CÁDIZ.

ELECTRICIDAD Y DETALLES

4.8